

DWG NO. -

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

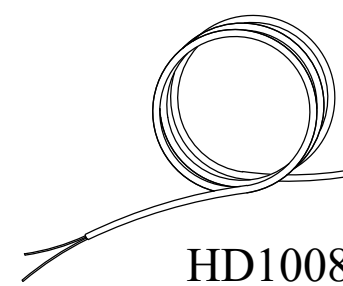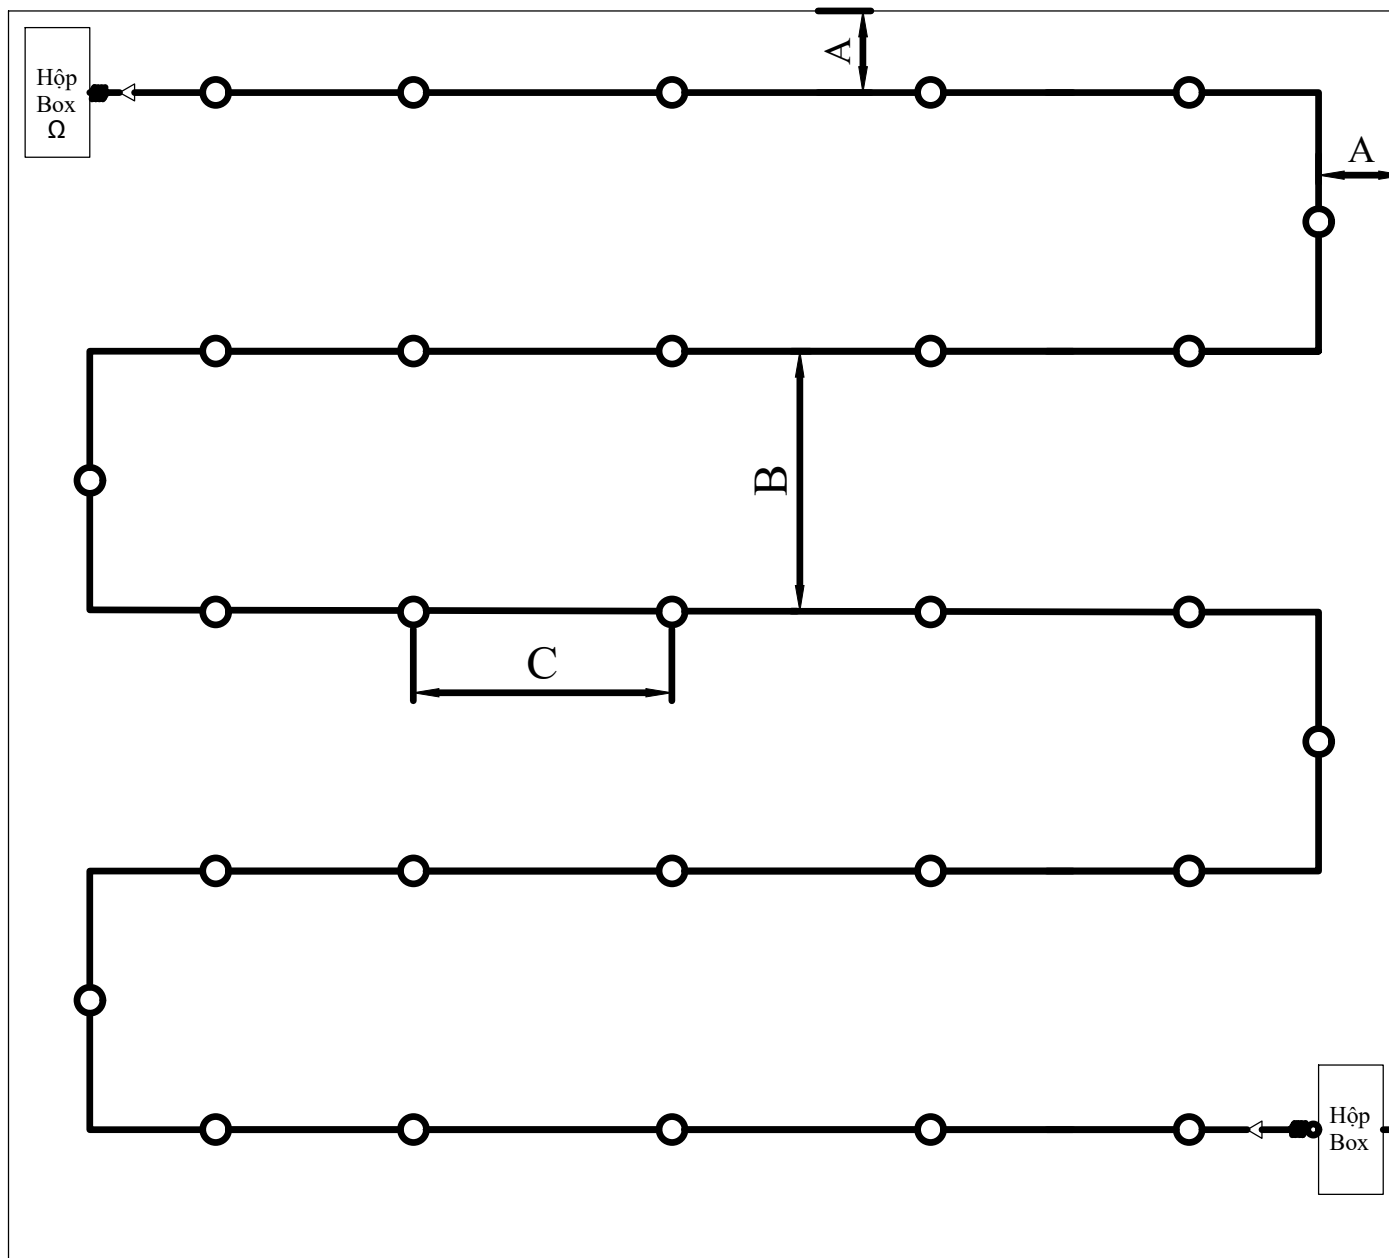

HD1008

Tủ trung tâm báo cháy

Chú thích	Báo nhiệt dạng dây HD1008
A	Khoảng cách giữa dây với tường là 1.5m
B	Khoảng cách giữa các dây với nhau không được vượt quá 9m
C	Khoảng cách giữa các móc treo tường là 7m
	Chiều dài 1 zone không vượt quá 100m
	Chiều cao lắp đặt không quá 8m

NOTES

HIMAX VIET NAM

THIẾT KE : HI-MAX VIET NAM

GIAM SAT : HI-MAX VIET NAM

FOR APPROVAL

REV.	DATE	DESCRIPTION	DRWN	DESN	CHKD	APPD	APPD

Project Name
HI-MAX VIET NAM

 **HI-MAX VIET NAM CO., LTD**

 **HI-MAX VIET NAM CO., LTD**
Lo B5F, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. HCM

Title
Hướng dẫn sử dụng báo nhiệt dạng dây HD1008

Project No.	Drawing Number	Rev.
-------------	----------------	------

HI-MAX	HM -	
--------	------	---

Part Fire Alarm System	Scale -	Microfilm No.
---------------------------	------------	---------------

1

2

3

4

5

6

7

8